

# Poszukiwanie wycieku



---

|              |                  |                                    |
|--------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Firma</b> | Świat Instalacji |                                    |
|              | Feliksińska 12   |                                    |
|              | Łódź             | Telefon: 509-660-016               |
|              |                  | E-mail: kontakt@swiatinstalacji.eu |

---

|                   |             |                     |
|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Urządzenie</b> | testo 881-2 | Nr seryjny: 2110727 |
|-------------------|-------------|---------------------|

---

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Zleceniodawca</b> | Miejsce pomiaru |
|----------------------|-----------------|

---

**Zlecenie**

# Poszukiwanie wycieku

**Plik:** IV\_00290.BMT

**Data:** 21.01.2020



**typ** Standard 32°

**nr seryjny** 20273011

**Godzina** 10:43:01

**obiektywu:**

**obiektywu:**

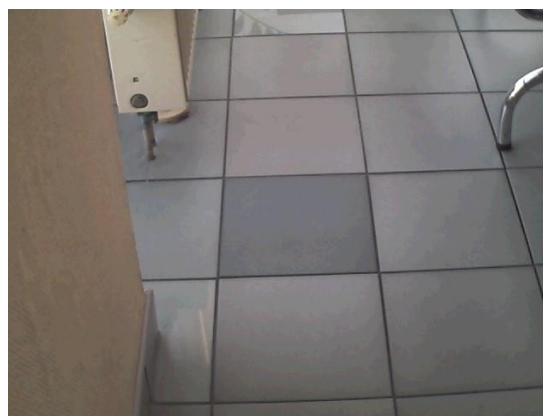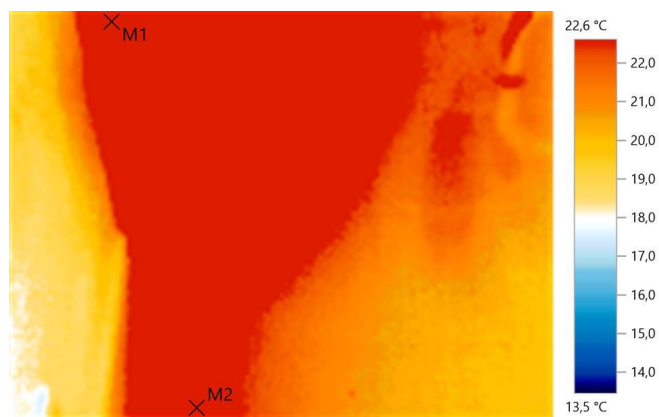

**Parametry zdjęć:**

**Emisyjność:** 0,93

**Odb. temp. [°C]:** 30,0

**Zaznaczenia na zdjęciach:**

| Obiekty pomiarowe | Temp. [°C] | Emisyjność | Odb. temp. [°C] | Uwagi |
|-------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Punkt pomiaru 1   | 45,4       | 0,93       | 30,0            | -     |
| Punkt pomiaru 2   | 23,8       | 0,93       | 30,0            | -     |

# Poszukiwanie wycieku

**Plik:** IV\_00291.BMT

**Data:** 21.01.2020



**typ** Standard 32°

**nr seryjny** 20273011

**Godzina** 10:43:05

**obiektywu:**

**obiektywu:**

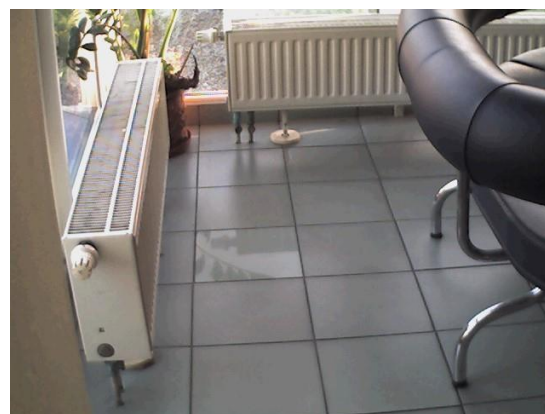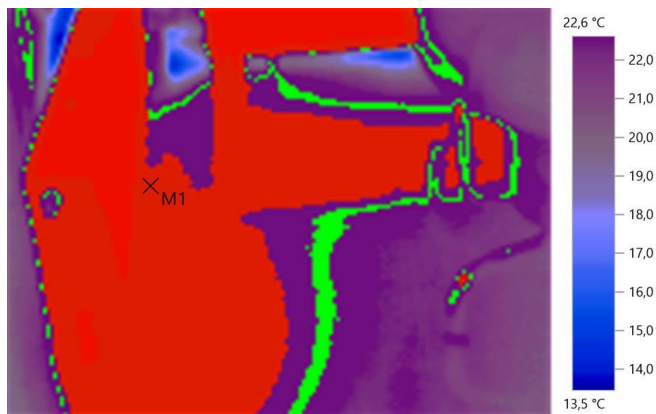

## Parametry zdjęć:

**Emisyjność:** 0,93

**Odb. temp. [°C]:** 30,0

## Zaznaczenia na zdjęciach:

| Obiekty pomiarowe | Temp. [°C] | Emisyjność | Odb. temp. [°C] | Uwagi |
|-------------------|------------|------------|-----------------|-------|
| Punkt pomiaru 1   | 28,5       | 0,93       | 30,0            | -     |

## Poszukiwanie wycieku

**Plik:** IV\_00286.BMT

**Data:** 21.01.2020


**typ** Standard 32°

**nr seryjny** 20273011

**Godzina** 10:31:41

**obiektywu:**

**obiektywu:**

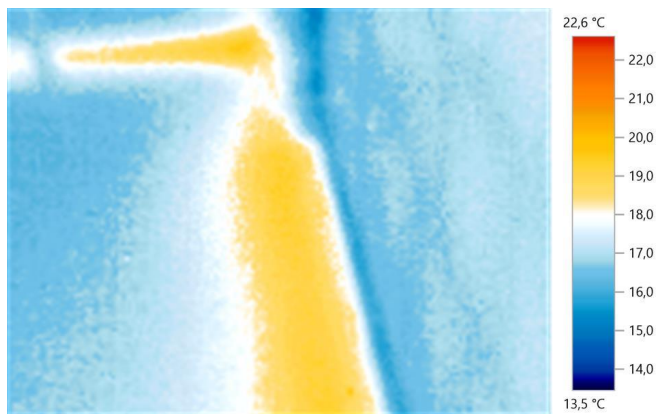

### Parametry zdjęć:

**Emisyjność:** 0,93

**Odb. temp. [°C]:** 30,0

# Poszukiwanie wycieku

**Plik:** IV\_00283.BMT

**Data:** 18.01.2020


**typ** Standard 32°

**nr seryjny** 20273011

**Godzina** 12:20:35

**obiektywu:**

**obiektywu:**

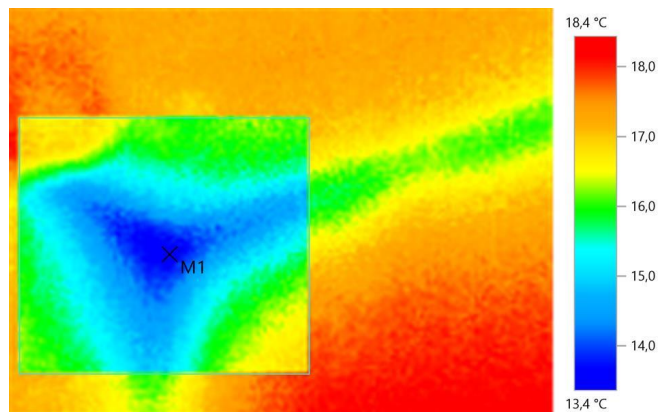

## Parametry zdjęć:

**Emisyjność:** 0,93

**Odb. temp. [°C]:** 30,0

## Zaznaczenia na zdjęciach:

| Obiekty pomiarowe     | Temp. [°C] | Emisyjność | Odb. temp. [°C] | Uwagi            |
|-----------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| Punkt pomiaru 1       | 13,4       | 0,87       | 30,0            | Narożnik budynku |
| Korekta temperatury 1 | -          | 0,87       | 30,0            | -                |